

PANCAKE 1, 3 & 4

LÄMMITETTY VALUMA-ALUSTA

KOKOONPANO-OHJEET

PAKKAUSSISÄLTÖ


- 1 lämmitetty valuma-alusta
- 1 värinänvaimenninsarja
- 1 alustan adapteri, jossa on lukitusruuvi ja aluslevy
 - 1 pienitehoinen lämmityskaapeli (valinnainen sarja)
 - 1 eristetty tyhjennysletku, jossa letkunpidike (valinnainen sarja)



Vaihe A – Tärinänvaimentimien kokoonpano

LÄMPÖPUMPUN UUSI ASENNUS SEINÄ-/MAATUKIKANNATTIMEEN

Valuma-alustaa varten telineen ja lämpöpumpun välissä on oltava tilaa. Kiristä tämän vuoksi tärinänvaimentimet ensin maatukitelineeseen/seinätelineeseen, johon lämpöpumpun jalat tulevat. Madalla tärinänvaimentimen alatanko telineeseen ja kiristä se litteän aluslevyn ja mutterin avulla – tee tämä kaikkien tärinänvaimentimien kohdalla. **TÄRKEÄÄ!** Paksut tärinänvaimentimet on asennettava telineen OIKEALLE puolelle.

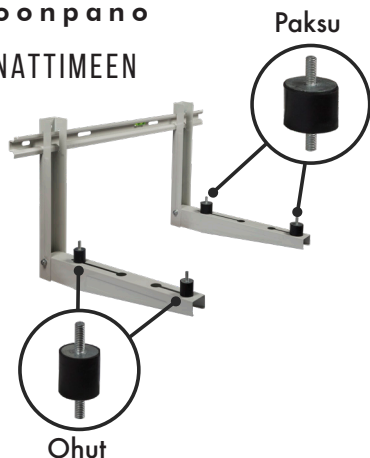

JÄLKIASENNUS OLEMASSA OLEVAAN LÄMPÖPUMPPUUN

Irrota ensin lämpöpumpun olemassa olevat tärinänvaimentimet merkin **1** kohdalla ja asenna uudet tärinänvaimentimet laskemalla tärinänvaimentimen alatanko maatukitelineeseen/seinätelineeseen ja kiristä se litteällä aluslevyllä ja mutterilla. Älä kiristä muttereita liikaa. Tee sama tärinänvaimentimelle, joka on merkinnän **2** vieressä. Tee samat **3** ja **4**, mutta älä kiristä yläpuolella olevia muttereita ennen kuin alusta on paikoillaan tyhjennyspumpun alla.



Vaihe B – Alustan suora adapterin kiinnittäminen

Kiinnitä alustan adapteri alustaan ennen kuin asetat valuma-alustan telineeseen. On **TÄRKEÄÄ**, että aluslevy on valuma-alustan YLÄPUOLELLA. Kiristä adapteri lukitusruuvilla (käsin).


Huomautus: Jos kaukalossa on kaukalosovitin ja kori, katso vaihe D.



Vaihe C – Lämpöalustan kokoonpano


LÄMPÖPUMPUN UUSI ASENNUS

Aseta alusta tärinänvaimentimien väliin seinä-/maatukitelineeseen, että alustan adapteri on takana ja kaapeli oikealla.

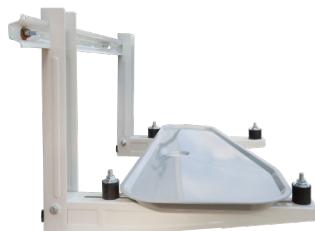

JÄLKIASENNUS OLEMASSA OLEVAAN LÄMPÖPUMPPUUN

Ennen mutterien **3** ja **4** kiristämistä aseta valuma-alusta pumpun alle kallistamalla pumppua hieman takaa, jolloin se aukeaa riittävästi ja alusta voidaan pujottaa paikoilleen edestä.

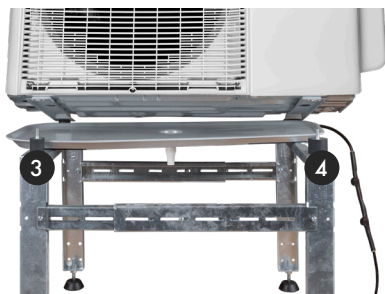

Vaihe **D** – kokoa sovitin ja (lisävarusteena saatava) tyhjennysaria


ASENNUS SUORALLA SOVITTIMELLA

1. Vedä lämmityskaapeli alustan adapterin lävitse.
2. Vedä lämmityskaapeli tyhjennysletkun läpi (tämä käy helpoiten kireällä kaapelilla), kiinnitä letku alustan adapteriin ja kiinnitä letku sitten nippusiteellä. Kiinnitä lämmityskaapeli alustan kaapelitukeen, kuten kuvassa näytetään.



ASENTAMINEN LEAF-KORILLA VARUSTETULLA SOVITTIMELLA

1. Vedä kuminen läpivienti lähelle lämmityskaapelin termostaattia.
2. Vedä lämmityskaapeli sovittimen pohjaosan läpi. Työnnä läpivienti sovittimeen.
3. Vedä lämmityskaapeli tyhjennysletkun läpi (tämä käy helpoiten kireällä kaapelilla), kiinnitä letku alustan adapteriin ja kiinnitä letku sitten nippusiteellä. Kiinnitä lämmityskaapeli alustan kaapelitukeen, kuten kuvassa näytetään.
4. Työnnä kori ja läpivienti kaukalon ulostulon läpi. Pidä sovittimen pohjaosaa ulostulon alapuolella ja ruuvaa nämä kaksi osaa yhteen tasaisesti.

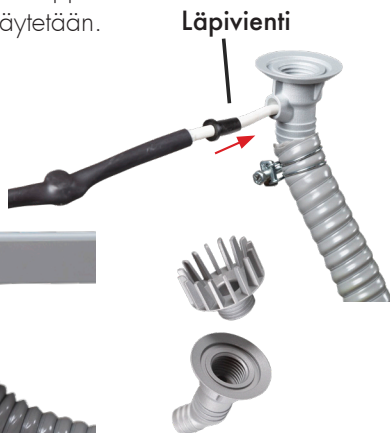

TYHJENNYSLETKUN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN/MAAHAN

Kiinnitä mukana toimitetut letkunpidikkeet. Ne asennetaan siten, että niiden välissä on enintään 400 mm tilaa ja kallistus on noin 5°. Poraa 6 mm:n terällä. Paina tyhjennysletku sitten näihin letkunpidikkeisiin. Tyhjennysletku käyttövesikaivoihin, esimerkiksi syöksytorviin, ulkoisiin uppokaivoihin tai soveltuviin talon viemäreihin.

Letkunpidike:

Huom.: Lisätulppia ei tarvita, jos poraat puuhun/betoniin/tiiliseinään.



LÄMPÖPUMPUN UUSI ASENNUS

Vaihe **E** – Lämpöpumpun asennus

Asenna nyt ulkoyksikkö tärinänvaimentimille asettamalla lämpöpumpun jalkojen aukot tärinänvaimentimien kierretankojen kohdalle. Kun pumppu on paikoillaan, kiinnitä se tärinänvaimentimiin liitteillä aluslevyillä ja muttereilla.

● Keskitä ulkoyksikön vasempaan takakulmaan.



Voit tarkistaa pumpun pohjan varmistaaksesi, että alusta peittää kaikki tyhjennysaukot, kun se on paikoillaan.

VARMISTA, ETTÄ TELINE ON TASAPAINOSSA

Vaihe **F** – Sähkön kytkeminen

Kiinnitä liitoskaapeli maadoitettuun seinäpistorasiaan. Soveltuva sulake on 10A/220 – 240V/50Hz

Työkalut/välineet:

13 mm:n hylsyavain

Ruuvimeisseli

Kaapelivedin

Maadoitettu ulkoinen kaksoispistorasia

ONKO SINULLA MUUTA KYSYTTÄVÄÄ?
SIIRRY UKK-SIVULLE

